

	Azienda: Salerno Energia Zona: Calvello (PZ) ID Progressivo: 11	Elenco Strade
---	--	----------------------

Azienda operante:	HGS S.a.s.	18451 Scadenza Taratura:	feb-20
Strumneto veicolare:	Protheo Jr	7427 Scadenza Taratura:	gen-20
Strumento pedonale:	Metrex 2	Vento	lieve
Condizioni del terreno:	Asciutto	Nome Impianto:	Calvello (PZ)
Codice impianto di distribuzione:	Calvello (PZ)		
Soglia minima di rilevamento:	0,1 PPM		
Operatore:	Orlando Michele	Esecuzione ricerca:	Diurna
Tipo di ricerca:	Sistematica	Dispersioni rilevate:	1
Gas di rete :	Metano		

Tragitti associati al rapporto

via/località	Comune	Data	Cod. dispersione	Tipo Pressione	Tipo Ispezione	Materiale Tubo	Valore dispersione
Corso Giuseppe Garibaldi	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Corso Giuseppe Garibaldi	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Piazza Amato	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Piazza Sedile	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Piazza Sedile	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Riviera Boreale	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Riviera Boreale	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Strada Provinciale 16 Marsicana	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Strada Provinciale 16 Marsicana	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Via Fiumara la Terra	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Via Fiumara la Terra	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Via S. Giuseppe	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Via Sotto Gli Orti	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Via Sotto Gli Orti	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Viale Salvo D'Acquisto	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Viale Salvo D'Acquisto	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Vico Il Vaccaro	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Vico Il Vaccaro	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Vico Russo	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0
Vicolo Chiuso de Trana	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Veicolare	Polietilene	0
Vicolo Chiuso de Trana	Calvello (PZ)	29/10/2019		BP	Pedonale	Polietilene	0

C.da da Iscia	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
Corso Giuseppe Garibaldi	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
LargoS. Antuono	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
LargoS. Antuono	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Pedonale	Polietilene	0
Piazza Sedile	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
Str. Comunale da Calvello a Calvenzana	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
Strada Comunale Sant'Antonio	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
Strada Comunale Sant'Antonio	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Pedonale	Polietilene	0
Strada Provinciale 16 Marsicana	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
Strada Provinciale 16 Marsicana	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Pedonale	Polietilene	0
Via Fiumara la Terra	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
Via Foresta	Calvello (PZ)	29/10/2019	1845129101901	MP	Veicolare	Polietilene	15 PPM
Via Foresta	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Pedonale	Polietilene	0
Via Milito Salvator	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
Viale Aldo Moro	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0
Vicolo Chiuso de Trana	Calvello (PZ)	29/10/2019		MP	Veicolare	Polietilene	0

Totale alta/media pressione veicolare: ML	15.194,55
Totale alta/media pressione pedonale: ML	574,00
Totale alta/media pressione ispezionato: ML	15.768,55
Totale bassa pressione veicolare: ML	2.659,79
Totale bassa pressione pedonale: ML	2.235,00
Totale bassa pressione ispezionato: ML	4.894,79

TOTALE COMPLESSIVO: ML	20.663,34
-------------------------------	------------------

OPERATORE (Orlando Michele)

INBEN Gas/Kg
 Via Capotondo, 18 - 04013 BOLZANOVA
 Tel. 0471 941111 - Fax 0471 205097
 Part. IVA/MvSt. N. 0479940215



Azienda
SALERNO ENERGIA

Rapporto Dispersione

Data di Stampa: 29/10/2019

Pagina 1 di 2

Informazioni di Prelocalizzazione

Comune Calvello (PZ)

Operatore Michele Orlando
Operatore

Data 29/10/2019

Ora 08:39:13

Via Via Foresta, 5

Lon 15,847825

Impianto Calvello

Lat 40,473638

Informazioni Dispersione

Codice Fuga 1845129101901

Strumento Protheo IR

Quantità Max **15 ppm**


Nr. di Serie 18451

Tipologia Gas Metano

Pressione MP

Scad. Taratura 21/02/2020

Note

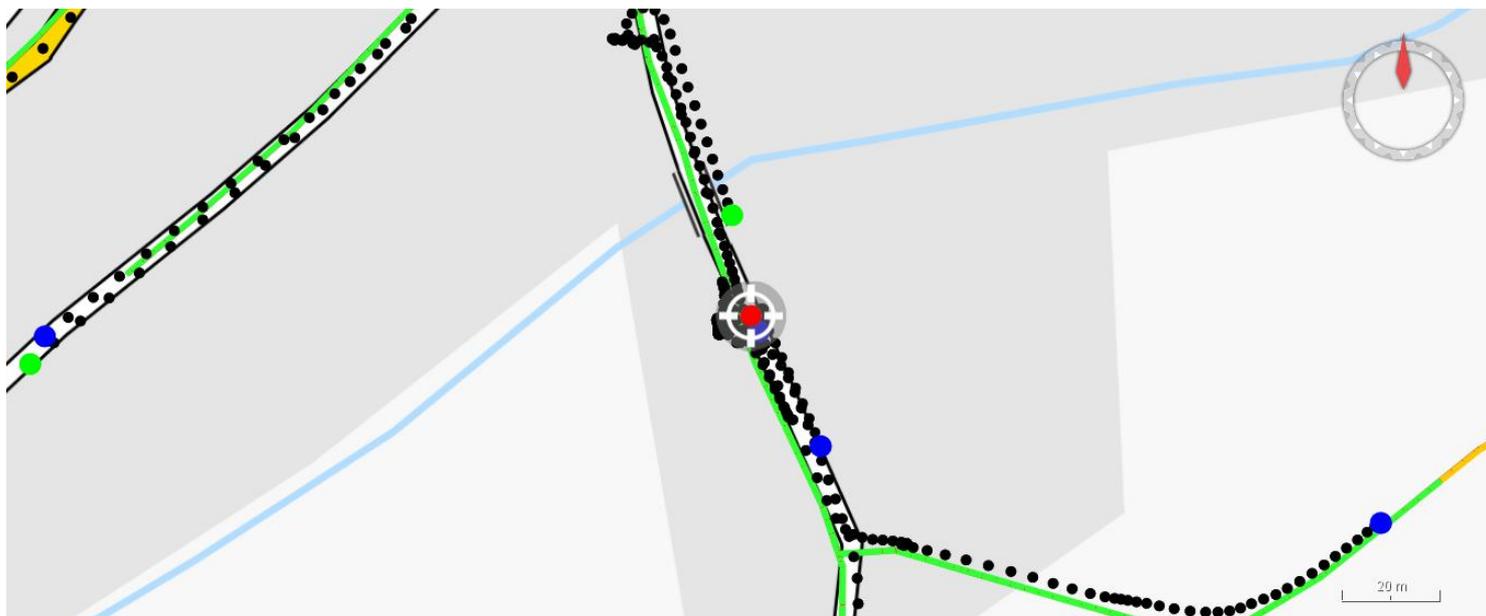



Azienda
SALERNO ENERGIA

**Rapporto
Dispersione**

Data di Stampa: 29/10/2019

Pagina 2 di 2

Classificazione Dispersione in fase di Localizzazione

Classe A1

Classe A2

Classe B

Classe C

I

II

Non Confermata

(I) dispersione localizzata a seguito della ricerca delle dispersioni sulla rete

(II) dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi

Tipologia del punto d'impianto sul quale è stata localizzata la dispersione

AP

MP

BP

I

II

III

IV


(I) rete

(II) impianto di derivazione utenza parte interrata

(III) impianto di derivazione utenza parte aerea

(IV) gruppo di misura

Schizzo planimetrico

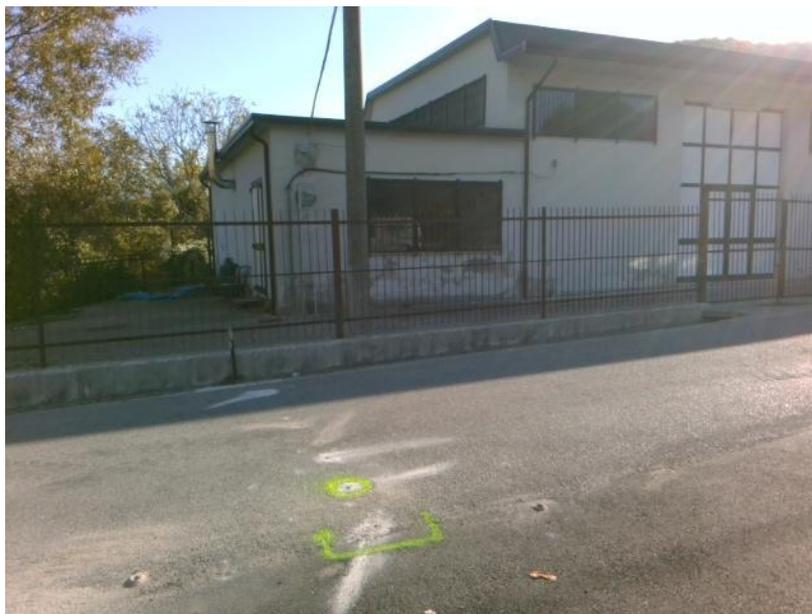

Valore Dispersione **16%**
Data Localizzazione 29/10/2019 08:45

Strumento Metrex 2
Nr. di Serie 7427
Scad. Taratura 01/2020

Note

Data

Firma Operatore